


ŁĄCZY ARK.13



Uwagi:

1. Punkt kamerowy montowany do ściany budynku.
2. Zasilanie punktu kamerowego wg opisu technicznego.
3. Przed przystąpieniem do wykonania prac wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
4. Przy prowadzeniu tras zwrócić szczególną uwagę na elementy istniejących instalacji oraz konstrukcję budynku.

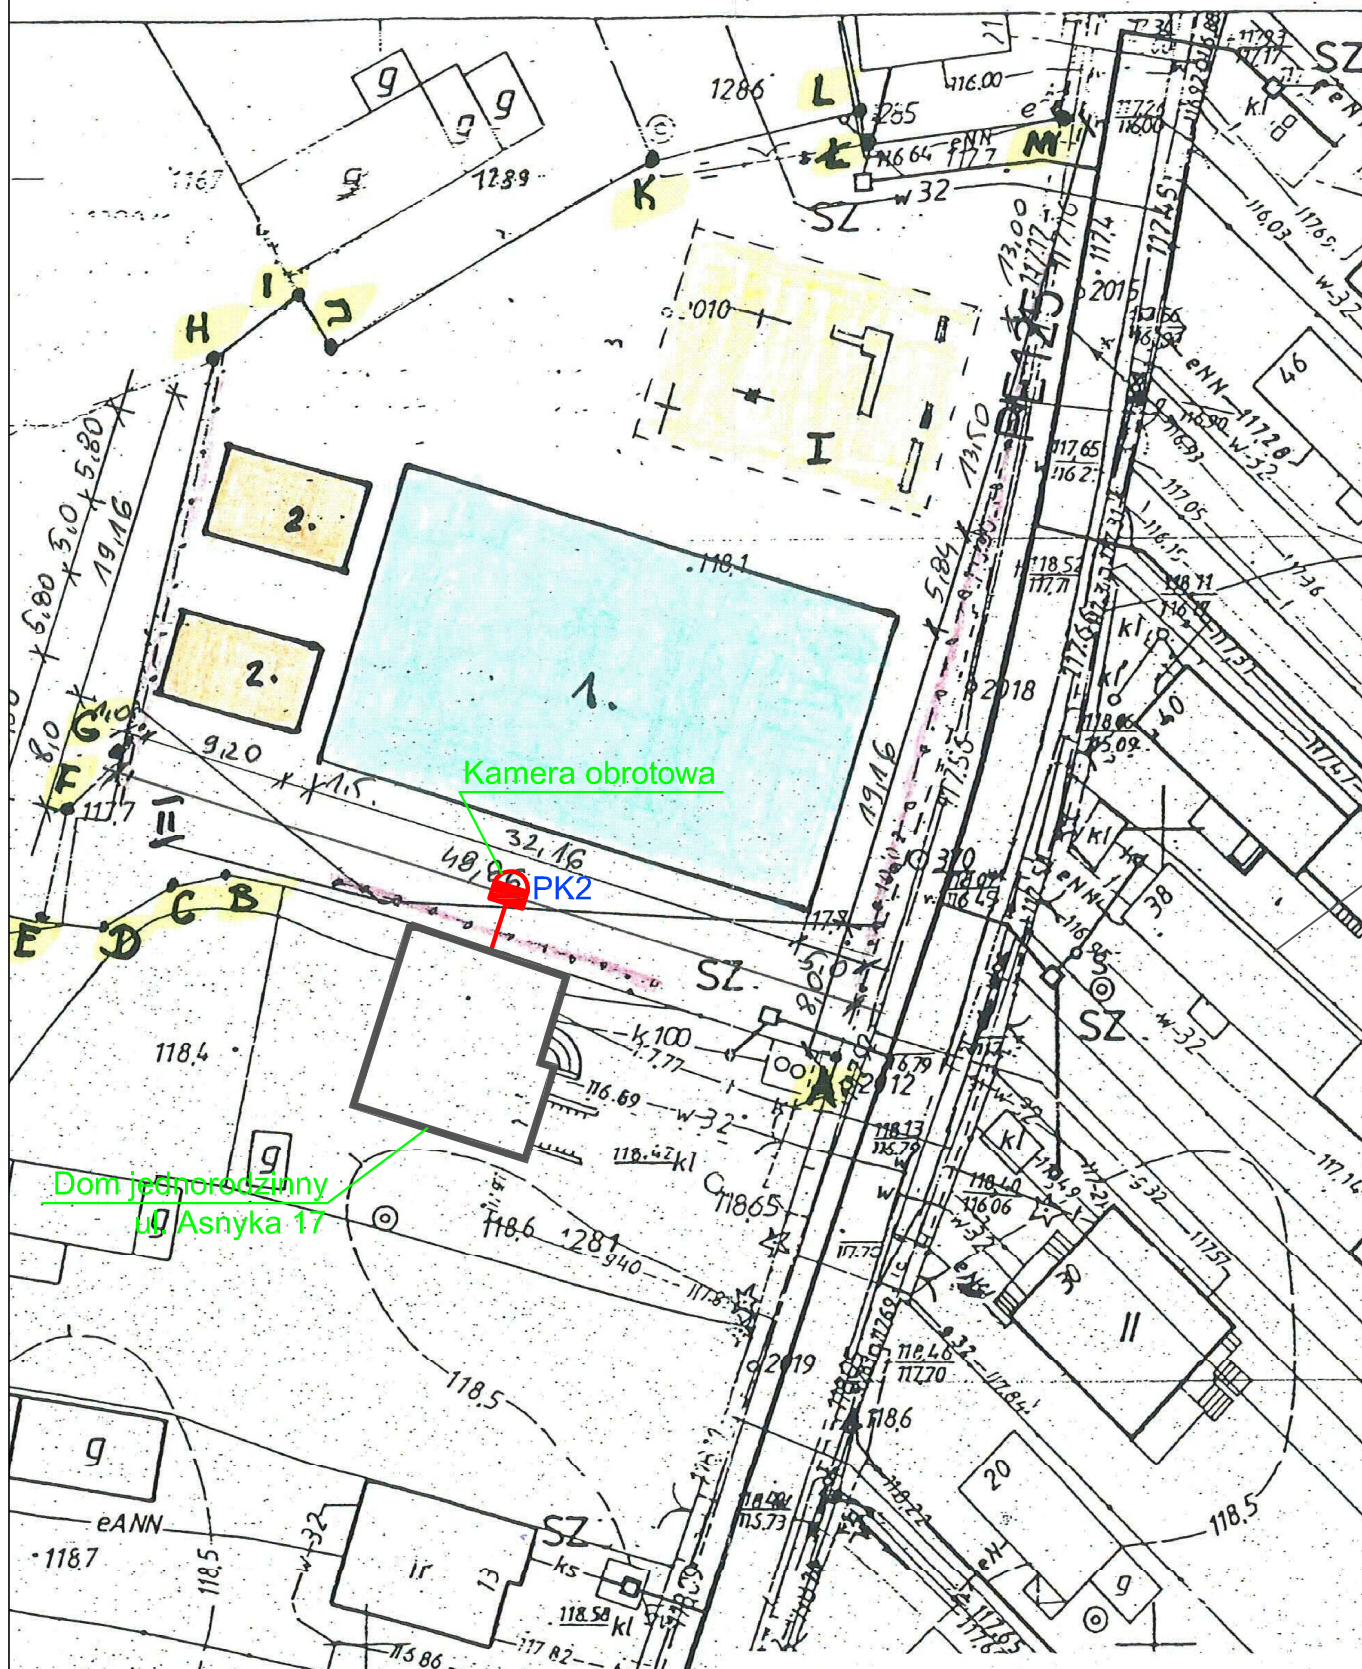

Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe Biuro; ul. Zemborzycka 53
PROELBUD Zygmunt Szymczyk 20-445 Lublin;
ul. Dziewanny 21/24; 20-539 Lublin tel/fax (081) 4418261

INWESTOR:	Miasto Dęblin	Branża:	Elektryczna
OBIEKT:	Urząd Miasta Dęblin Ul. Runek 12 08-530 Dęblin	Miejscowość:	Dęblin
		Gmina:	Dęblin
		Data:	06.2011
TYTUŁ RYS:	Plan rozmieszczenia punktu kamerowego os. Mierzwiączka, ul. Asnyka 17		
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis
			%
Projektował:	ngr inż. Paweł Wojczuk	LUB/0131/PWDE/10	Nr rysunku
Dopracował:	ngr inż. Zygmunt Szymczyk	LUB/0022/PWDE/05	3